


ZBROJENIE GÓRA
POZ. GÓRY: -2,81m
GR.: 300mm
1:100

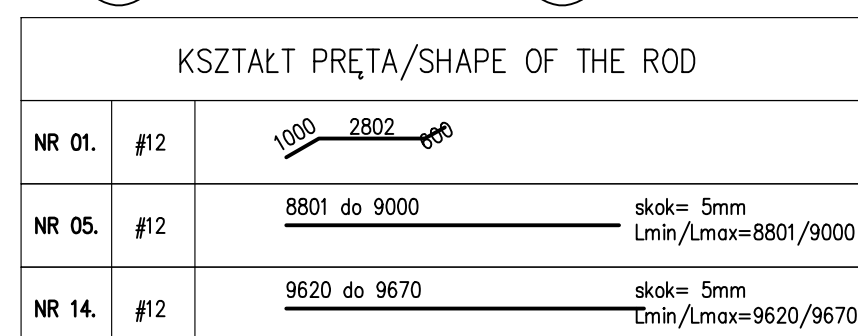

1. DLA PŁYTY STROPOWEJ Pf-01 (gr. 250mm) w osiach 1-11/A-D
KIERUNKIEM GŁÓWNYM JEST KIERUNEK Y

- * Długości zakładów (zesteli nie podano inaczej):
- dla prętów #8 - 40cm
 - dla prętów #10 - 50cm
 - dla prętów #12 - 60cm
 - dla prętów #16 - 80cm
 - dla prętów #20 - 120cm
 - dla prętów #25 - 150cm
- * Wszystkie pręty zmierniowane po obrysie zewnętrznym jak poniżej:
-
- PRĘTY ZAKMINKI
- Długość całkowita pręta:
- $$L = 2 \times (L1 + L2 + L3)$$
- PRĘTY OTWARTE
- * Średnice wewn. gięcia pręta na powyższym schemacie (o nie pokazano inaczej) stosować wg zasady:
- haki
 - dla $\phi \leq 16\text{mm} \Rightarrow d=4\phi$
 - dla $\phi > 16\text{mm} \Rightarrow d=7\phi$
 - pręty zgięte:
 - minimalne ugięcie $\geq 10\phi$ oraz $\geq 100\text{mm} \Rightarrow d=10\phi$
 - minimalne ugięcie $\geq 3\phi$ oraz $\geq 50\text{mm} \Rightarrow d=15\phi$
 - minimalne ugięcie $\geq 3\phi$ oraz $\leq 50\text{mm} \Rightarrow d=20\phi$
- * Opis prętów na zakresach wg poniższej legi:
- X#YNNRRRZ+W**
- NR NN**
- X - ilość prętów [szt.]
- #Y - średnica pręta [mm]
- RRR - rozstaw prętów [mm]
- Z - zbrojenie układane po zewnętrznej stronie przekroju
- W - zbrojenie układane po wewnętrznej stronie przekroju
- NN - numer pręta
- * W kłach nie określonych niniejszym opracowaniem obowiązuje norma PN-EN-03264:2002

PODBETON	MIN C8/10
STAL ZBROJENIOWA	BST500 (AIIIIN)
STAL STRZEMIOWA	RB500W, BST500

OTULINA ZBROJENIA:
POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM DOLNE 40mm, POZOST. 30mm

1. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE NA RYS. KA.A-01
2. NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ POZIOM FUNDAMENTU ISTNIEJĄCEGO, W PRZYPADKU ROZBIERNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
3. ZESTAWIENIE STAŁI NA ODRĘBNYM ARKUSZU

±0,00 = 236,25 m n.p.m.
SPRAWDZIĆ Z PROJ. ARCH.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

 **AWC**
INWESTYCJE

AWG INWESTYCJE Sp. Z O.O.
ul. Sołtysowska 10G/9
31-589 Kraków

NAZWA INWESTYCJI

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju o salę gimnastyczną, budowa elementów mętej architektury oraz utwardzeń, rozbiórka: sal gimnastycznej, czterech budynków garaży, elementów mętej architektury oraz utwardzeń, rozbiórka zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz teletechnicznej; Budowa przyłączy oraz zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji elektrycznej

ADRES
al. Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój
jedn. 260101_4 Busko-Zdrój obr. 0009
dz. 121/1, 121/5, 121/6, 122/1, 122/6

INWESTOR
Powiat Buski
al. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój

PROJEKTANT
mgr inż. Waldemar Gw62dz
nr ewig.PDK/0045/PWOK/15

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Dawid Plewa
mgr inż. Mateusz Frydrysiak
Paweł Łuczkiwicz

TYTUŁ RYSUNKU
ZBROJENIE FUNDAMENTÓW GÓRA

NUMER RYSUNKU
KZ.A-01B

BRANŻA
KONSTRUKCJA

SKALA
WG_RYS.

DATA	08.2025
------	---------