



Ji_Cz.0-01, 4szt.

[300x600]
1:50

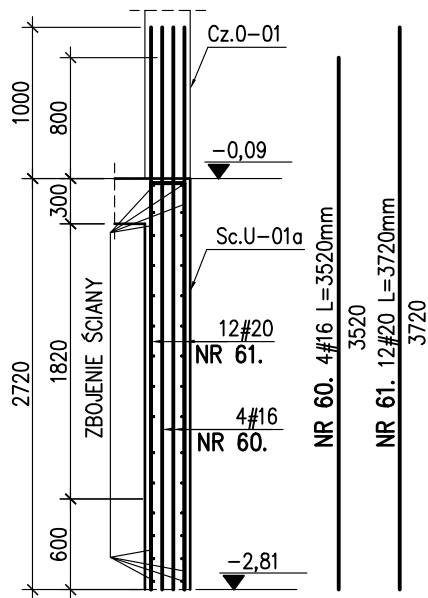


Cz.0-01, 4szt.

[300x600]
1:50

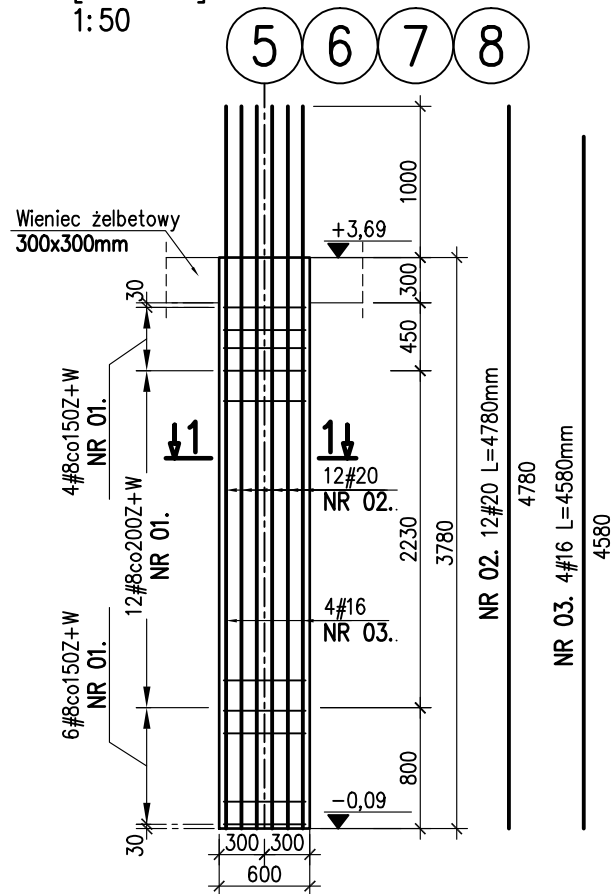


Cz.1-01, 4szt.

[300x600]
1:50

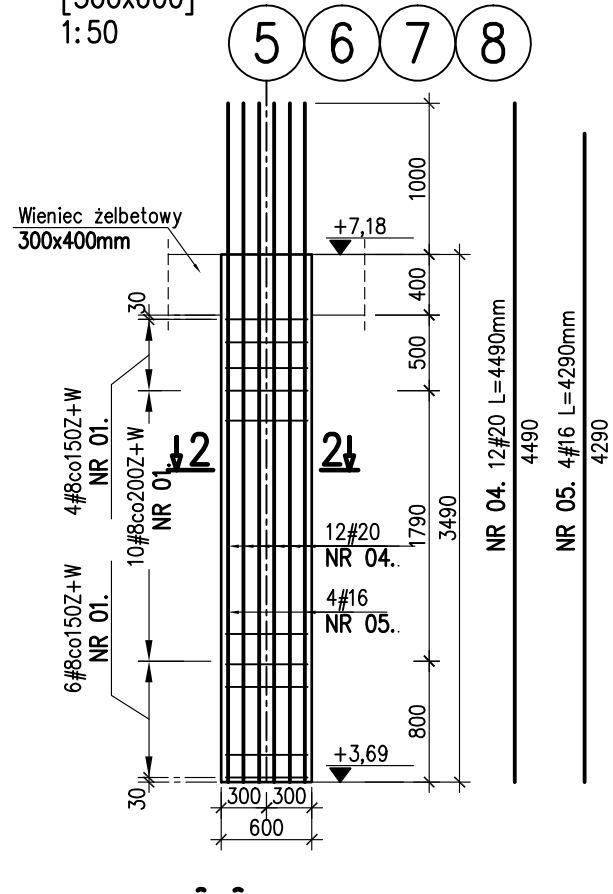


Cz.2-01, 4szt.

[300x600]
1:50

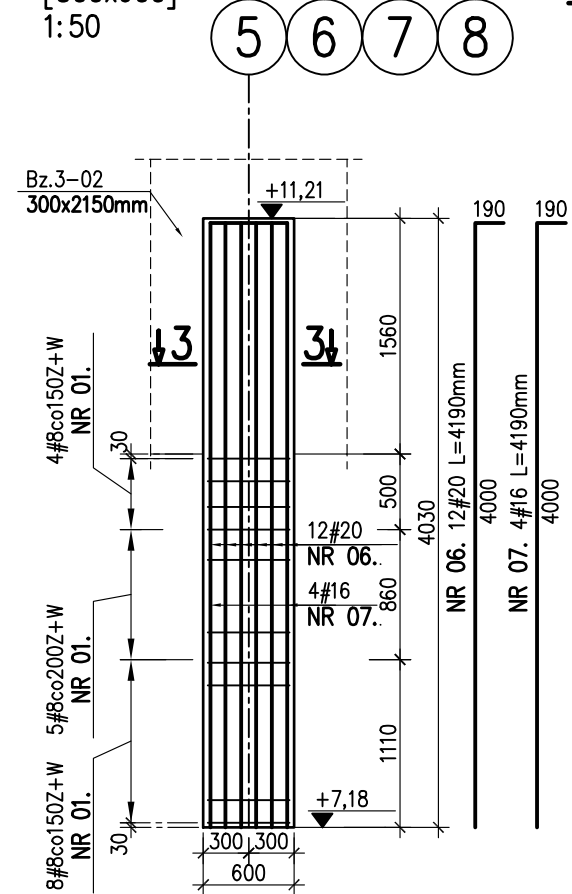


Cz.0-02, 1szt.

[300x300]
1:50

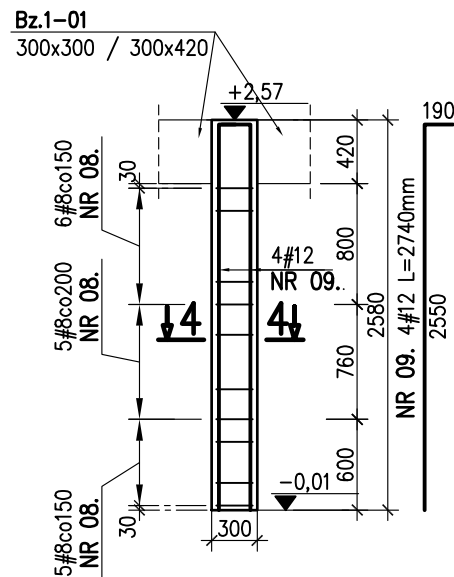

- * Długości zakładów (jeżeli nie podano inaczej):
 - dla prętów #8 - 40cm
 - dla prętów #10 - 50cm
 - dla prętów #12 - 60cm
 - dla prętów #16 - 80cm
 - dla prętów #20 - 120cm
 - dla prętów #25 - 150cm
- * Wszystkie pręty wymiarowano po obrysie zewnętrznym jak poniżej:

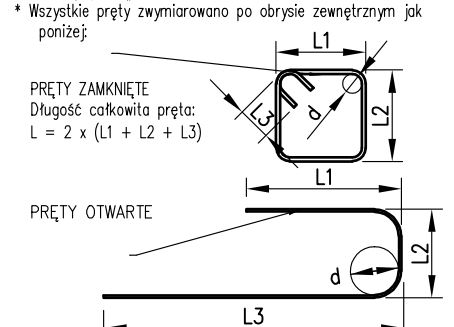


- * Średnice wewn. gięcia prętów na powyższym schemacie (o ile nie pokazano inaczej) stosować wg zasady:
 - a) haki
 - dla $\phi < 16\text{mm}$ => $d = 4\phi$
 - dla $\phi > 16\text{mm}$ => $d = 7\phi$
 - b) pręty zginane:
 - minimalne otulenie $> 10\phi$ oraz $> 100\text{mm}$ => $d = 10\phi$
 - minimalne otulenie $> 3\phi$ oraz $> 50\text{mm}$ => $d = 15\phi$
 - minimalne otulenie $< 3\phi$ oraz $< 50\text{mm}$ => $d = 20\phi$
- * Opis prętów na zakresach wg poniższej legendy:

X#YcoRRRZ+W
NR NN

- X - ilość prętów [szt.]
- #Y - średnica pręta [mm]
- RRR - rozstaw prętów [mm]
- Z - zbrojenie układane po zewnętrznej stronie przekroju
- W - zbrojenie układane po wewnętrznej stronie przekroju
- NN - numer pręta
- * W kwestiach nieokreślonych niniejszym opracowaniem obowiązują norma PN-EN-03264:2002


Cz.U-01, 14szt.

[300x300]
1:50

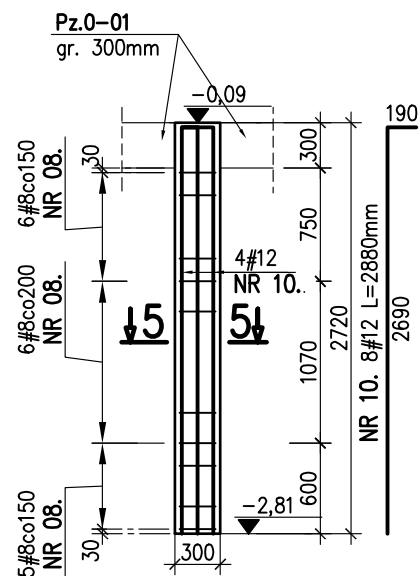


1-1

1:25

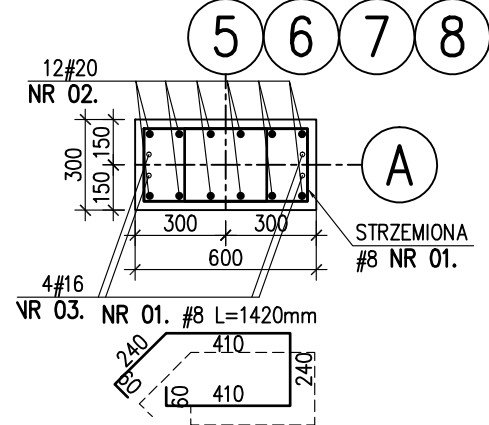


2-2

1:25

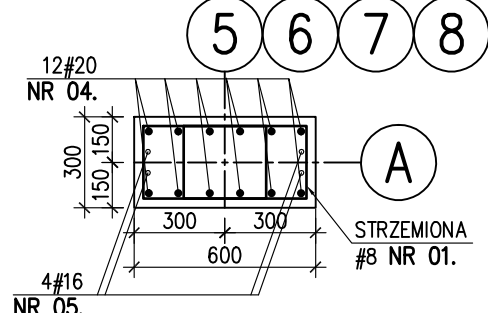


3-3

1:25

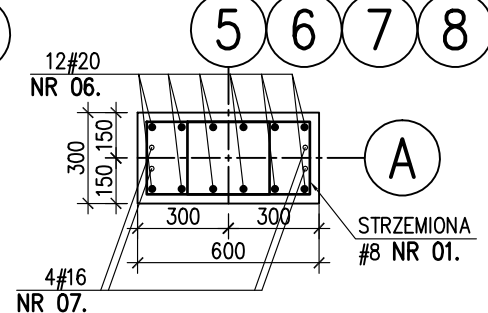


5-5

1:25

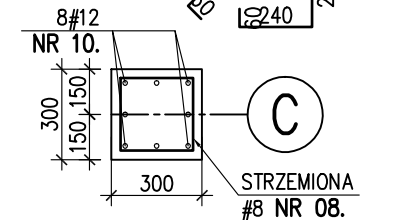

Ji_Cz.U-01,

1:50

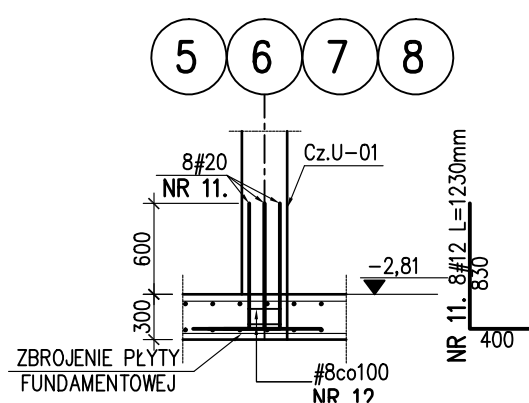


NR 11. PRZYWIĄZAĆ DRUTEM WIĄZĄLKOWYM DO MINIMUM DWÓCH PRĘTÓW ZBROJENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

NR 12. 2#8 L=1040mm



4-4

1:25

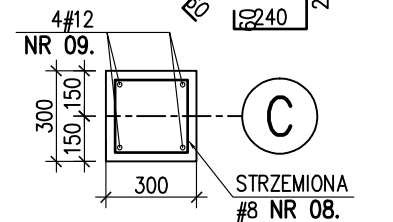

BETON C30/37 (B37) W8 W ELEMENTACH W GRUNCIE
C30/37 (B37) W POZOSTAŁYCH ELEMENTACH

PODBETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA BST500 (AIIIN)
STAL STRZEMIONA RB500W, BST500

OTULINA ZBROJENIA:
POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM DOLNE 40mm, POZOST. 30mm

UWAGI:

- OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE NA RYS. KA.A-01
- ZESTAWIENIE STALI NA ODRĘBNYM ARKUSZU
- ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYS. KZ.A-07

±0,00 = 238,00 m n.p.m.
SPRAWDZIĆ Z PROJ. ARCH.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		AWG INWESTYCJE Sp. Z O.O. ul. Sołtysowska 10G/9 31-589 Kraków	
			
NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno- Informatycznych w Busku-Zdroju o salę gimnastyczną, budowa elementów małej architektury oraz utwardzeń, rozbiórka: sali gimnastycznej, czterech budynków garaży, elementów małej architektury oraz utwardzeń, rozbiórka zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz teletechnicznej. Budowa przyłączy oraz zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji elektrycznej			
ADRES al. Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój jedn. 260101_4 Busko-Zdrój obr. 0009 dz. 121/1, 121/5, 121/6, 122/1, 122/6			
INWESTOR Powiat Buski al. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój			
PROJEKTANT mgr inż. Waldemar Gwóźdź nr ewid. PDK/0045/PWOK/15		SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Angelina Wikińska nr ewid. MAP/0232/PBkb/19	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. Dawid Plewa inż. Przemysław Nowak			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE SKŁUPÓW ŻELBETOWYCH			NUMER RYSUNKU KZ.A-03
BRANŻA KONSTRUKCJA	SKALA WG_RYS.	DATA 06.2026	