


Lz-01, 40mb


1:25

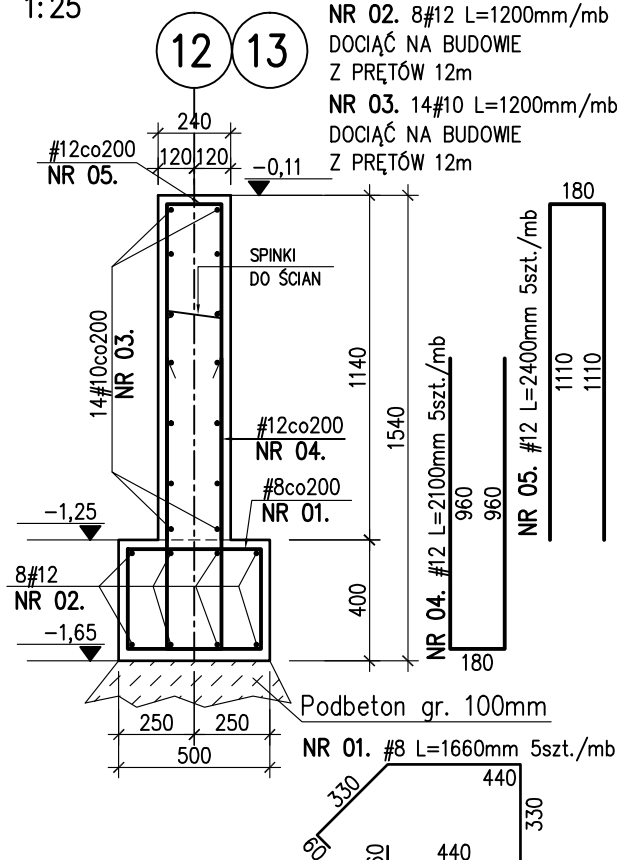

* Długości zakładów (jeżeli nie podano inaczej):

- dla prętów #8 - 40cm
- dla prętów #10 - 50cm
- dla prętów #12 - 60cm
- dla prętów #16 - 80cm
- dla prętów #20 - 120cm
- dla prętów #25 - 150cm

* Wszystkie pręty wymiarowano po obrysie zewnętrznym jak poniżej:

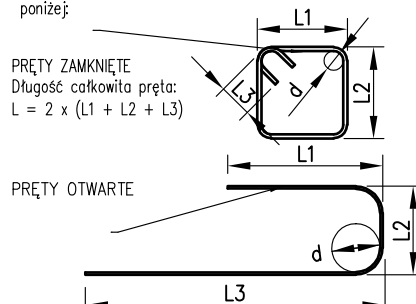

* Średnice wewn. gięcia prętów na powyższym schemacie (o ile nie pokazano inaczej) stosować wg zasady:

- a) haki
- dla $\phi < 16\text{mm} \Rightarrow d = 4\phi$
 - dla $\phi > 16\text{mm} \Rightarrow d = 7\phi$
- b) pręty zagięte:
- minimalne otulenie $> 10\phi$ oraz $> 100\text{mm} \Rightarrow d = 10\phi$
 - minimalne otulenie $> 3\phi$ oraz $> 50\text{mm} \Rightarrow d = 15\phi$
 - minimalne otulenie $< 3\phi$ oraz $< 50\text{mm} \Rightarrow d = 20\phi$

* Opis prętów na zakresach wg poniższej legendy:

X#YcoRRRZ+W
NR NN


- X - ilość prętów [szt.]
#Y - średnica pręta [mm]
RRR - rozstaw prętów [mm]
Z - zbrojenie układane po zewnętrznej stronie przekroju
W - zbrojenie układane po wewnętrznej stronie przekroju
NN - numer pręta
- * W kwestiach nieokreślonych niniejszym opracowaniem obowiązują norma PN-EN-03264:2002

ZBR.Lz-01, 46mb

SPINKI DO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
GR. 240mm
4 szt./m² x 46 mb = ~184 szt.

NR 50. #6 L=320mm
4szt./m² = 184
70 180 70

ROZMIESZCZAĆ
WG SCHEMATU:



UWAGI:

- OBOWIAZUJĄ UWAGI ZAWARTE NA RYS. KA.B-01
- ZESTAWIENIE STALI NA ODRĘBNYM ARKUSZU

±0,00 = 236,25 m n.p.m.
SPRAWDZIĆ Z PROJ. ARCH.

BETON C30/37 (B37) W8 W ELEMENTACH W GRUNCIE
C30/37 (B37) W POZOSTAŁYCH ELEMENTACH

PODBETON MIN C8/10
STAL ZBROJENIOWA BST500 (AIIIIN)
STAL STRZEMIONA RB500W, BST500

OTULINA ZBROJENIA:
POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM DOLNE 40mm, POZOST. 30mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



AWG INWESTYCJE Sp. Z O.O.
ul. Sołtysowska 10G/9
31-589 Kraków

NAZWA INWESTYCJI

Budowa budynku gospodarczego, budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej, rozbiórka zewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

ADRES

al. Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój
jedn. 260101_4 Busko-Zdrój obr. 0009
dz. 122/6, 122/8, 122/10,

INWESTOR

Powiat Buski
al. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój

PROJEKTANT

mgr inż. Waldemar Gwóźdź
nr ewid. PDK/0045/PWOK/15

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Angelina Wikińska
nr ewid. MAP/0232/PBkb/19

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. Dawid Plewa
mgr inż. Mateusz Frydrysiak
Paweł Łuczkiwicz

TYTUŁ RYSUNKU

ZBROJENIE FUNDAMENTÓW

NUMER RYSUNKU

KZ.B-01

BRANŻA

KONSTRUKCJA

SKALA

WG_RYS.

DATA

08.2025