



Pz.1-01d,

ZBROJENIE DOŁEM
POZ. GÓRY: +3,20
GR.: 160mm
1:100

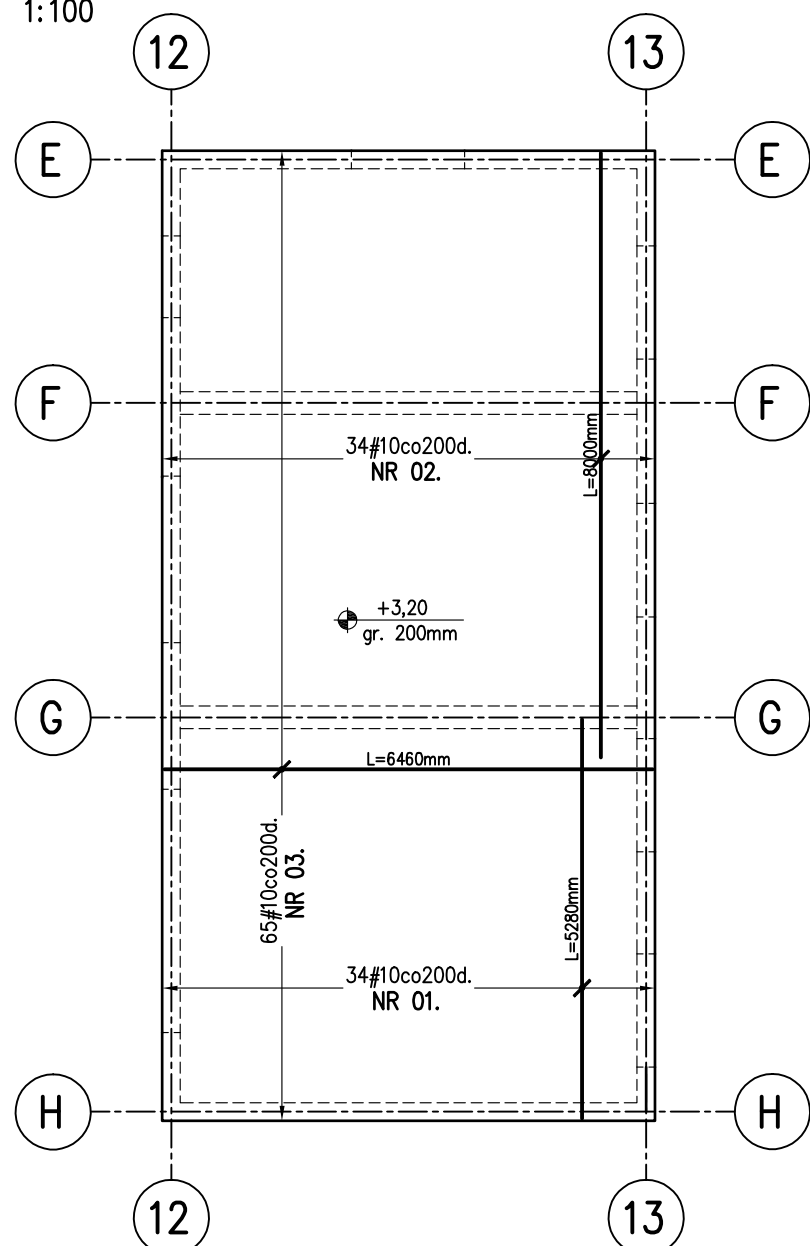

Pz.1-01g,

ZBROJENIE GÓRA
POZ. GÓRY: +3,20
GR.: 160mm
1:100

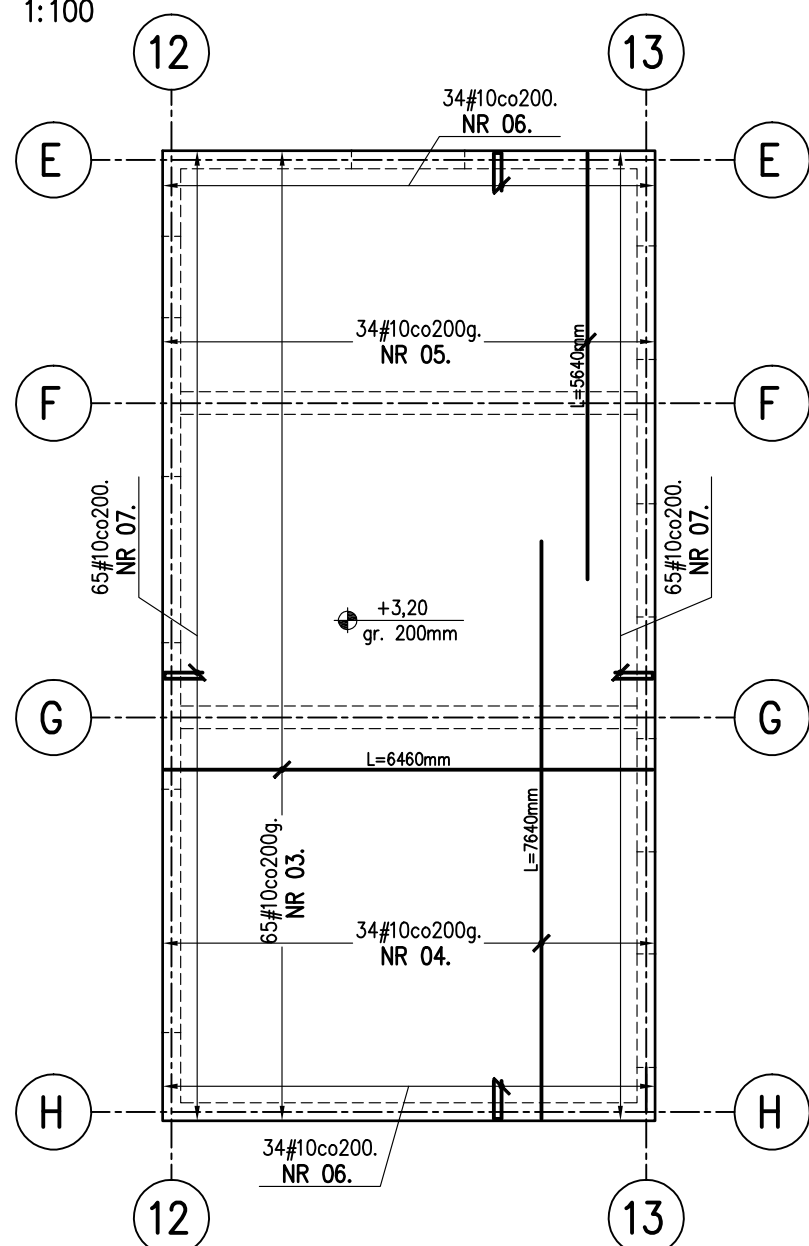

KIERUNKI GŁÓWNE ZBROJENIA

1. DLA PŁYTY STROPOWEJ Pz.1-01 (gr. 160mm) w osiach 12-13/E-H, KIERUNKIEM GŁÓWNYM JEST KIERUNEK Y

ZBR-K1,

1: 25
WKŁADKI DYSTANSOWE
1 szt./1m2 x 84m2 = ~336szt.
NR 08. 336#10 L=890mm
#10 NR 08.
250 250 250

* Długości zakładów (jeżeli nie podano inaczej):
- dla prętów #8 - 40cm
- dla prętów #10 - 50cm
- dla prętów #12 - 60cm
- dla prętów #16 - 80cm
- dla prętów #20 - 120cm
- dla prętów #25 - 150cm
* Wszystkie pręty zmiarowano po obrysie zewnętrznym jak poniżej:

PRETY ZAMKNIĘTE
Długość całkowita pręta:
 $L = 2 \times (L1 + L2 + L3)$

PRETY OTWARTE
 $L = L1 + L2 + L3$

* Średnice wewn. gięcia prętów na powyższym schemacie (o ile nie pokazano inaczej) stosować wg zasady:
a) haki
- dla $\phi < 16mm \Rightarrow d = 4\phi$
- dla $\phi > 16mm \Rightarrow d = 7\phi$
b) pręty zagięte:
- minimalne otulenie $> 10\phi$ oraz $> 100mm \Rightarrow d = 10\phi$
- minimalne otulenie $> 3\phi$ oraz $> 50mm \Rightarrow d = 15\phi$
- minimalne otulenie $< 3\phi$ oraz $< 50mm \Rightarrow d = 20\phi$
* Opis prętów na zakresach wg poniższej legendy:

X#YcoRRRd+g
NR NN

X - ilość prętów [szt.]
#Y - średnica pręta [mm]
RRR - rozstaw prętów [mm]
d - zbrojenie dolne
g - zbrojenie górne
NN - numer pręta
* W kwestiach nieokreślonych niniejszym opracowaniem obowiązują norma PN-EN-03264:2002

UWAGI:

- OBOWIAZUJĄ UWAGI ZAWARTE NA RYS. KA.B-01
- ZESTAWIENIE STALI NA ODREBNYM ARKUSZU
- ROZPATRYWAC WRAZ Z RYS. KZ.B-02

±0,00 = 236,25 m n.p.m.
SPRAWDZIĆ Z PROJ. ARCH.

KSZTAŁT PRĘTA/SHAPE OF THE ROD		
NR 06.	#10	100 500 500
NR 07.	#10	80 500 500

BETON C30/37 (B37) W8 W ELEMENTACH W GRUNCIE
C30/37 (B37) W POZOSTAŁYCH ELEMENTACH

PODBETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA BST500 (AIIIN)
STAL STRZEMIONA RB500W, BST500

OTULINA ZBROJENIA:
POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM DOLNE 40mm, POZOST. 30mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		AWG INWESTYCJE Sp. z O.O. ul. Sołtysowska 10G/9 31-589 Kraków	
AWG INWESTYCJE			
NAZWA INWESTYCJI			
Budowa budynku gospodarczego, budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej, rozbiorka zewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej			
ADRES			
al. Mickiewicza 23, 28–100 Busko–Zdrój jedn. 260101_4 Busko–Zdrój obr. 0009 dz. 122/6, 122/8, 122/10,			
INWESTOR			
Powiat Buski al. Mickiewicza 15 28–100 Busko–Zdrój			
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. Waldemar Gwóźdź nr ewid. PDK/0045/PWOK/15		mgr inż. Angelina Wikińska nr ewid. MAP/0232/PBKb/19	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
mgr inż. Dawid Plewa mgr inż. Mateusz Frydrysiak Paweł Łuczkiwicz			
TYTUŁ RYSUNKU			NUMER RYSUNKU
ZBROJENIE PŁYTY STROPODACHU GÓRA I DOŁEM			KZ.B–03
BRANŻA	SKALA	DATA	
KONSTRUKCJA	WG_RYS.	08.2025	